



Łódź, dnia 26.08.2022 roku.

**Zamawiający:**  
**Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.**  
**Adres: Al. Ks. Bp. W. Bandurskiego 7**  
**94-020 Łódź**

### INFORMACJA

**Dotyczy usługi na: Konserwację i przeglądy systemów teletechnicznych oraz urządzeń zasilania awaryjnego w obiektach sportowych Miejskiej Areny Kultury i Sportu w Łodzi.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zmianami) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Pytanie do postępowania "Konserwacja i przeglądy systemów teletechnicznych..." do cz. 4:


1. Proszę o podanie parametrów zasilacza UPS Green Power 2.0 Delphys (DGP4-AA) znajdującego się na Stadionie Miejskim przy al. Unii Lubelskiej 2.

**Odpowiedź:**

-nazwa SOCOMEC Delphys GP Greek Power 2.0; 320/400kVA; 320/400KW.

-nr seryjny: 15100382812001.

Poniżej : zdjęcie tabliczki znamionowej.

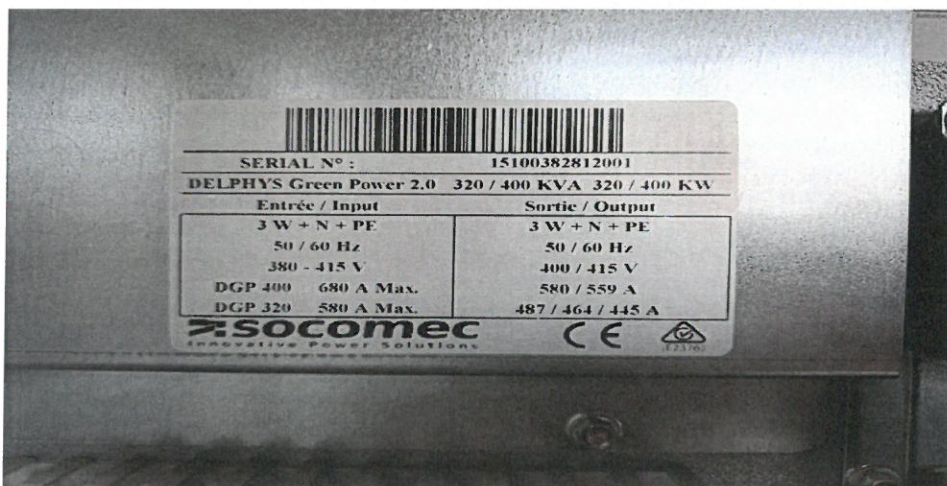

**PREZES ZARZĄDU**

*Sławomir Worach*

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu